


### GEROthem®-PN20 – GEROthem®-Vario

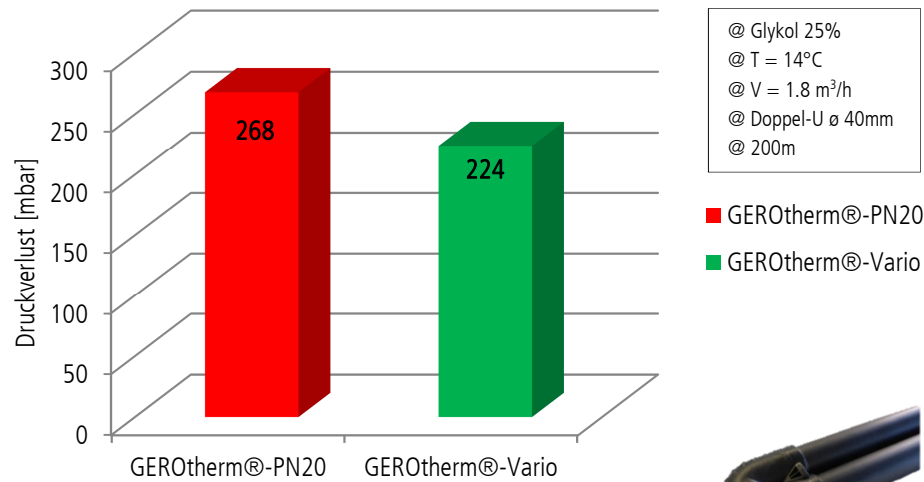


#### Berechnungsbeispiel Energieeinsparung

Laufzeit der Anlage pro Jahr: 2400 h/a  
 Anzahl Erdwärmesonden: 10 Stk. à 200m  
 Typ Umwälzpumpe: Grundfos Magna3 40-80F / 32-120F

**Energieersparnis: 91 kWh/Jahr**  
**Energiekosteneinsparung von 16%**  
**CO<sub>2</sub> – Ersparnis: 53 Kg/Jahr**

### GEROthem®-PN20 – GEROthem®-Flux

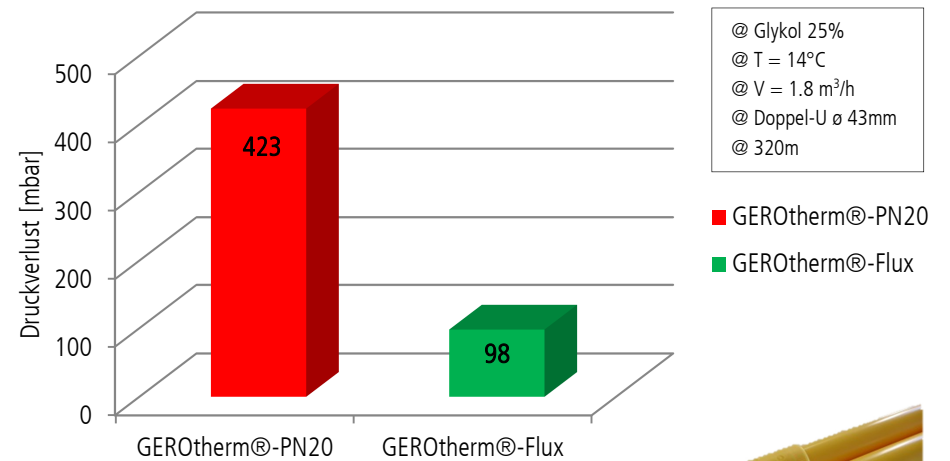

#### Berechnungsbeispiel Energieeinsparung

Laufzeit der Anlage pro Jahr: 2400 h/a  
 Anzahl Erdwärmesonden: 10 Stk. à 320m  
 Typ Umwälzpumpe: Grundfos Magna3 40-80F

**Energieersparnis: 670 kWh/Jahr**  
**Energiekosteneinsparung von 76%**  
**CO<sub>2</sub> – Ersparnis: 395 Kg/Jahr**