


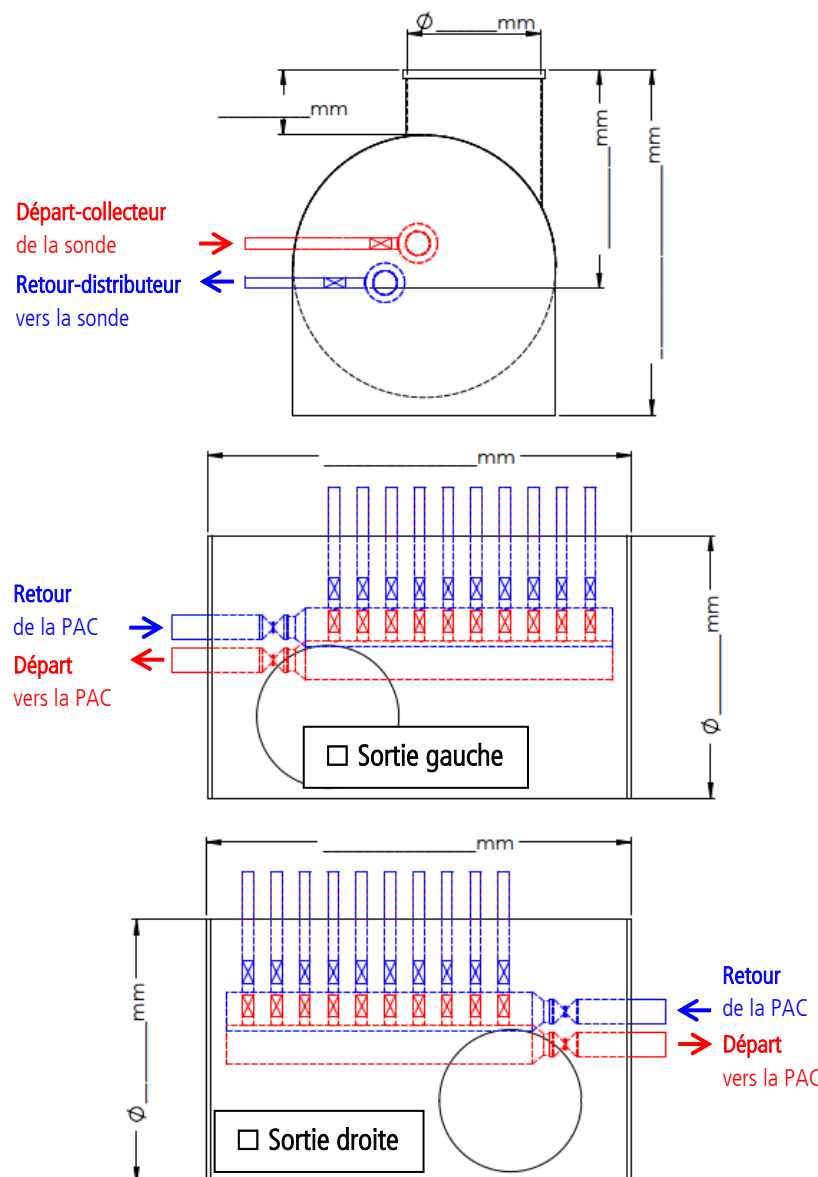

Object: _____
 Client: _____
 Interlocuteur: _____

Débit volumique total: _____ m³/h

Dimensions du collecteur/distributeur:

- ☐ SAVE 97 ≤ 7.9 m³/h*
- ☐ SAVE 125 ≤ 19.6 m³/h*
- ☐ SAVE 180 ≤ 48.4 m³/h*

Collecteur/distributeur
 Nombre de raccords 6-11 pcs: _____ Raccords ☐ ø 32
 (par ex. 6 pièces = 6x départ + 6x retour) ☐ ø 40
☐ ø 50

Diamètre extérieur de la sortie principale: Ø _____ mm

Départ-collecteur, de la sonde:
 (conforément à SIA)

- ☐ Inline-Setter (5-42 l/min)
- ☐ Inline-Setter (20-70 l/min)
- ☐ Hyline-Setter (10-25 l/min)
- ☐ Hyline-Setter (20-60 l/min)
- ☐ Vanne à bille

Retour-distributeur, vers la sonde:
 (conforément à SIA)

- ☐ Vanne à bille

Purge: ☐ Auto. ☐ Manuel ☐ Sans
 Vanne d'arrêt principale: ☐ Oui ☐ Non

Couvercle (classe):

- ☐ A15 boulonné
- ☐ B125 boulonné
- ☐ D400 livré non monté

Options:

- ☐ Thermomanomètre
- ☐ Éclairage lampe-torche
- ☐ Étanchéité dôme contre eaux souterraines
- ☐ Ajustement du niveau sur place

* $\dot{V}$ max. [m³/h] @ 1m/s